



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
(УкрНДІЦЗ)

вул. Рибальська, 18, м. Київ, 01011  
код ЄДРПОУ 37814631

тел./факс: (+380 44) 280-18-01  
тел.: (+380 44) 280-89-84; 280-33-03

E-mail: undicz@mns.gov.ua  
www.undicz.dsns.gov.ua

27.02.2018 № 93/17-299

На № 9-02/18 від 12.02.2018

Директору ТОВ "Ковлар Груп"  
Калафату К.В.

вул. Старокиївська, 10, Г,  
м. Київ, 04116

Про відповідність протипожежного  
виробу та технічної документації  
чинному законодавству

Шановний Костянтин Валерійовичу!

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту розглянув Ваш лист щодо відповідності чинному законодавству протипожежного виробу – муфта вогнезахисна «Аммокоте FC-180» (за ТУ У 20.3-39875591-001:2015 зі Змінами № 1, № 2) та повідомляє.

Відповідно до вимог національної нормативної бази у сфері пожежної безпеки клас вогнестійкості проходок інженерних комунікацій будинку крізь огорожувальні конструкції з нормованим класом вогнестійкості, має бути не меншим ніж нормований клас вогнестійкості цих огорожувальних конструкцій. Для ущільнення проходок систем водопровідних та каналізаційних труб з полімерних матеріалів мають застосовуватись гільзи (муфти, манжети тощо) вогнезахисні, які обмежують поширення пожежі між приміщеннями у будинках.

За результатами розгляду наданих Вами документів (регламент робіт з вогнезахисту, сертифікат відповідності, протокол сертифікаційних випробувань) а також зразка самої муфти, встановлено, що вогнезахисна муфта «Аммокоте FC-180» забезпечує герметизацію проходу систем водопровідних та каналізаційних труб з полімерних матеріалів крізь огорожувальні конструкції у випадку пожежі.

Регламент робіт з вогнезахисту «Муфта вогнезахисна «Аммокоте FC-180» викладено з урахуванням вимог до правильного та належного застосування.


Сертифікаційні випробування муфт вогнезахисних для полімерних труб проведені згідно ДСТУ Б В 1.1-8:2003 у акредитованому ВЦ ТОВ «Тест» (атестат акредитації №2Н365). Результати випробувань викладені у протоколі № 13/СПР-17 від 26.09.2017 та сертифікаті відповідності № UA1.166.0015985-17 від 05.10.2017, які відповідають чинному законодавству.

006330

Враховуючи вищезазначене, муфти вогнезахисні «Аmmokote FC-180» виробництва ТОВ «Ковлар Груп» (м. Київ) за ТУ У 20.3-39875591-001:2015 зі Змінами №1, №2 можуть застосовуватися для облаштування проходок систем внутрішньої каналізації, водопостачання та ливнестоків з поліетилену, полівінілхлориду та поліпропілену зі зовнішніми діаметрами від 20 до 110 мм, крізь огорожувальні конструкції класу вогнестійкості не вище EI 180 на об'єктах різного функціонального призначення, згідно вимог діючих будівельних норм: п.6.20 ДБН В.1.1-7:2016, п.9.1, п.10.8 ДБН В.2.5-64:2012 та п.5.2.10 ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009.

З повагою

Перший заступник

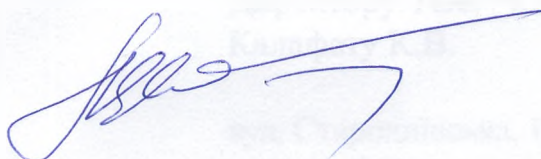

О.М. Євдін